





IP66





RoHS

220-240V 50Hz

	IK	 kg	SCx	Hmax
T1	09	7,3 kg	0,06 m ²	6 m
T2	09	9 kg	0,08 m ²	10 m

Top view dimensions: 590 (width), 255 (height).

Side view dimensions: 40 (top flange), 180 (base width), 80 (height).

LEXIK 1


Top view dimensions: 700 (width), 300 (height).

Side view dimensions: 80 (top flange), 37,5 (base width), 215 (height).


LEXIK 2

S497_5000_C

1.1

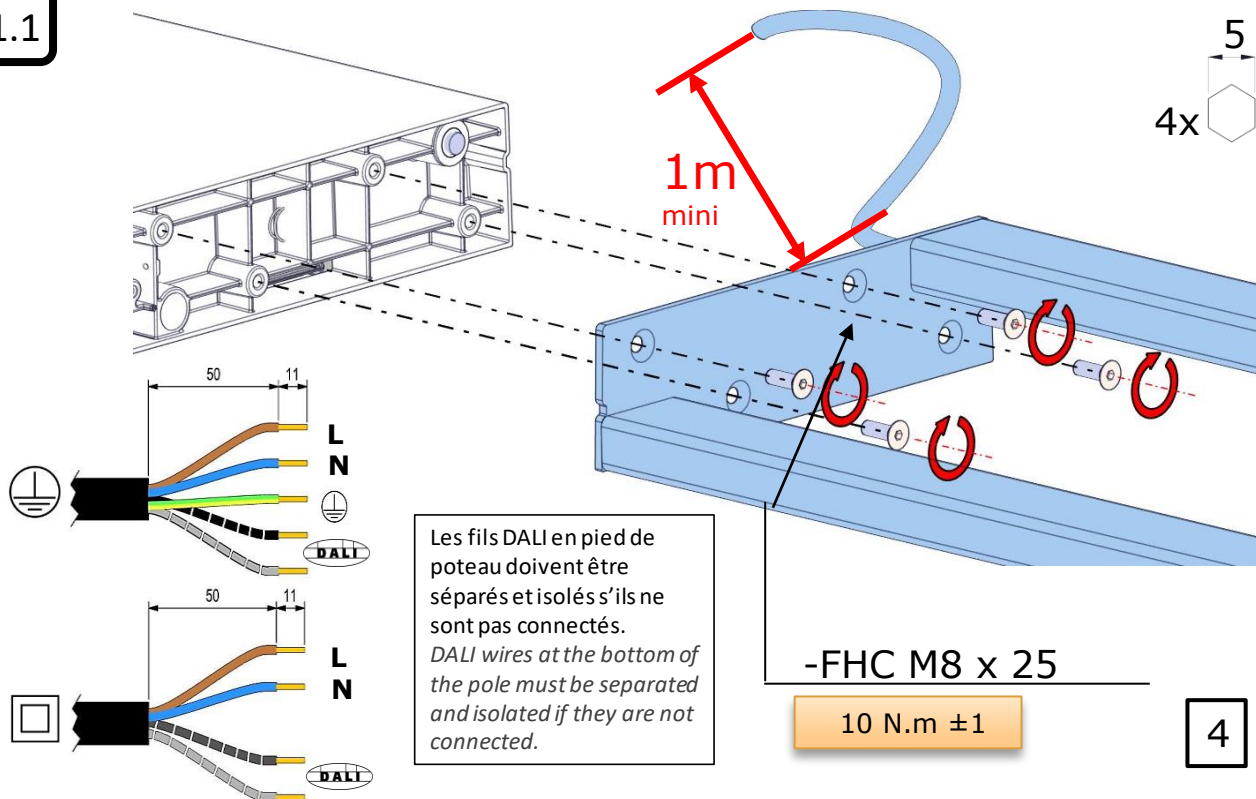



2.1

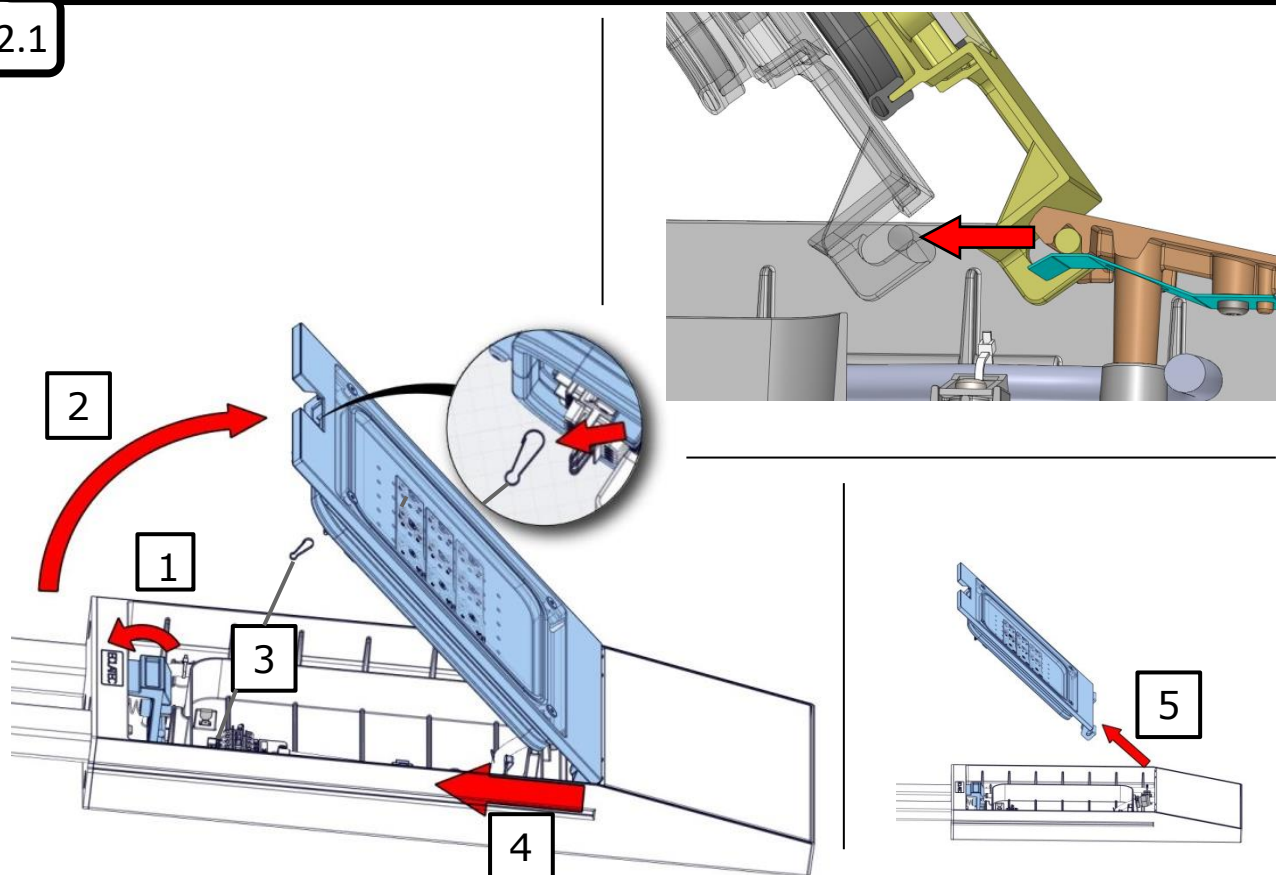

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

2.2.A



LEXIK 1

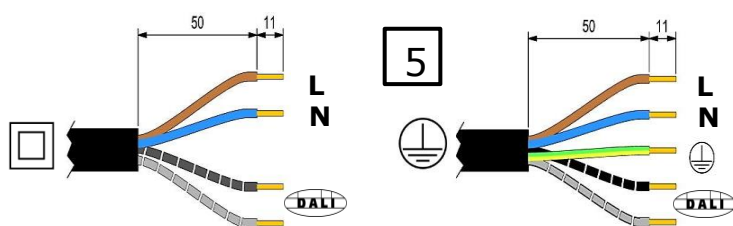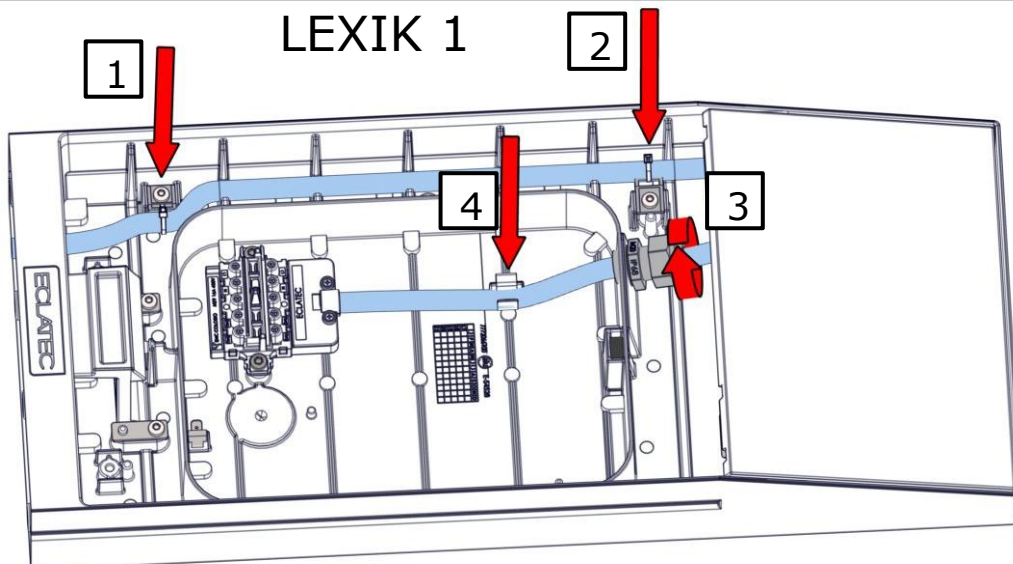

Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s'ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.


2.2.B

LEXIK 2

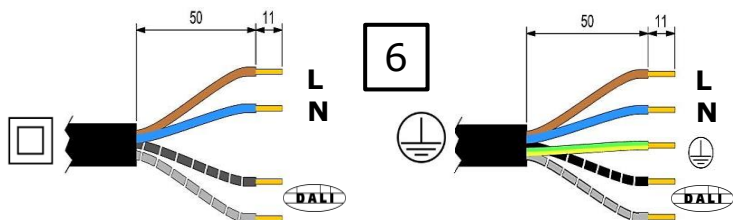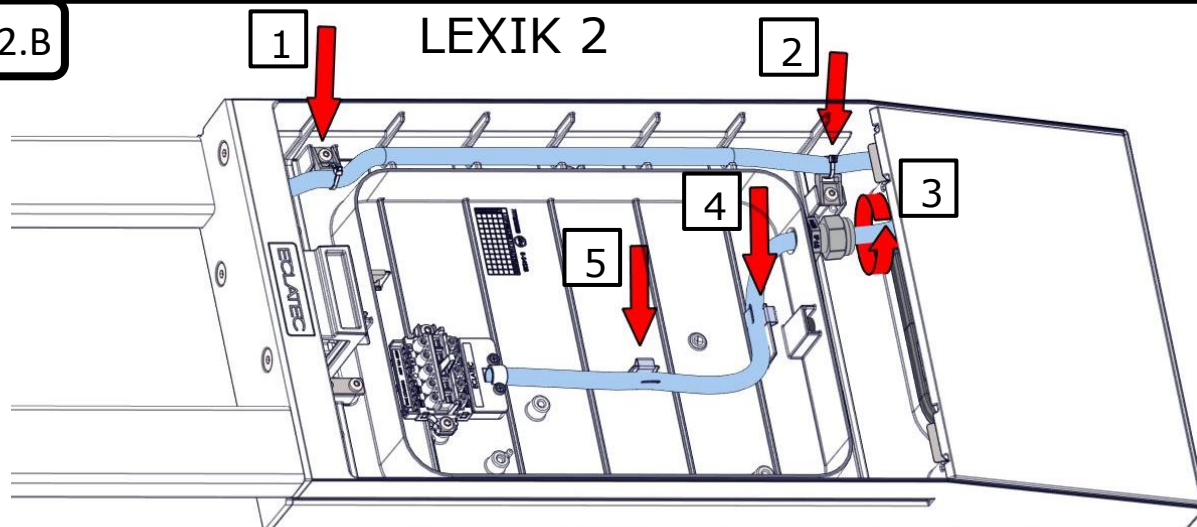

Les fils DALI en pied de poteau doivent être séparés et isolés s'ils ne sont pas connectés.
DALI wires at the bottom of the pole must be separated and isolated if they are not connected.

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.

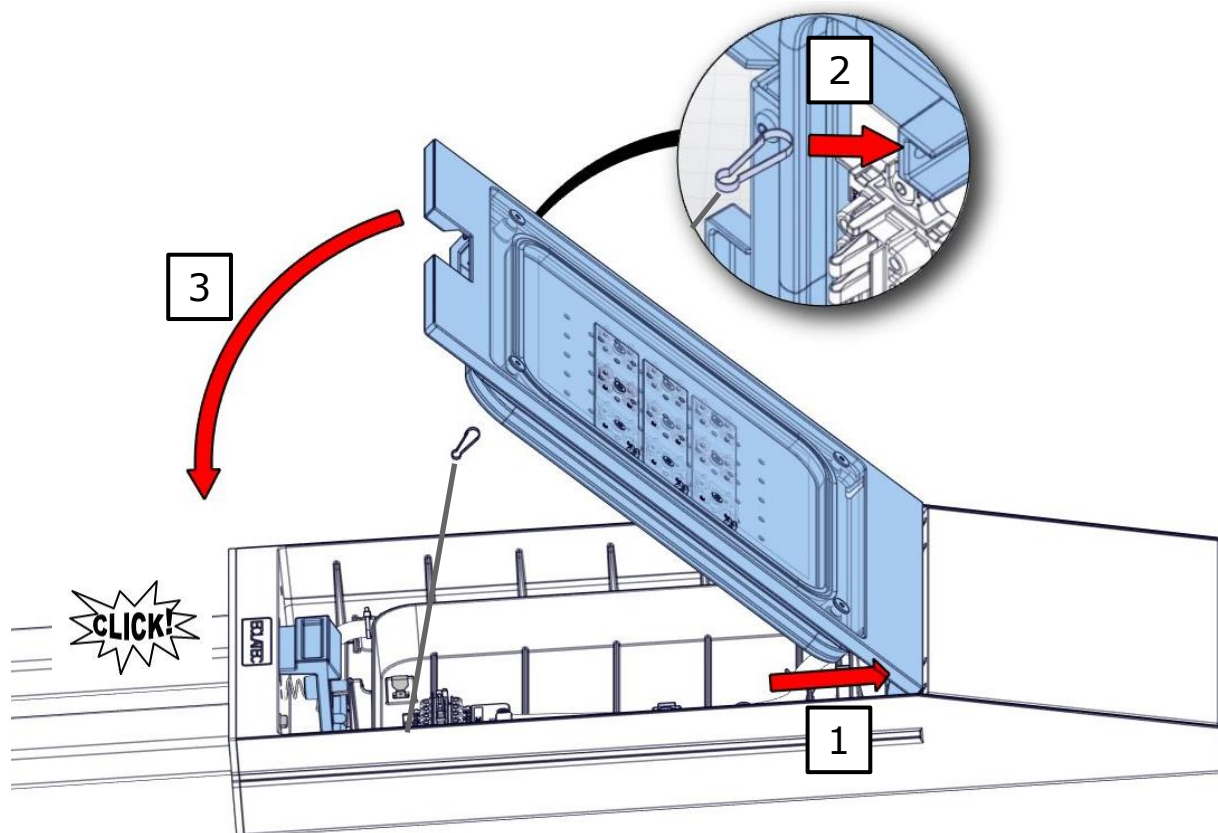

La source lumineuse contenue dans ce luminaire ne doit être remplacée que par le fabricant ou son agent de maintenance ou une personne de qualification équivalente.
The lighting part included in this luminaire must be maintained by the manufacturer, an authorized service agent or a person with similar technical qualification.
Die in der Leuchte beinhaltene Lichtquelle soll nur durch den Hersteller oder seinen Wartungsfachmann oder einen Servicetechniker mit einer ähnlichen Qualifikation ersetzt werden.